



CARA ANTERIOR

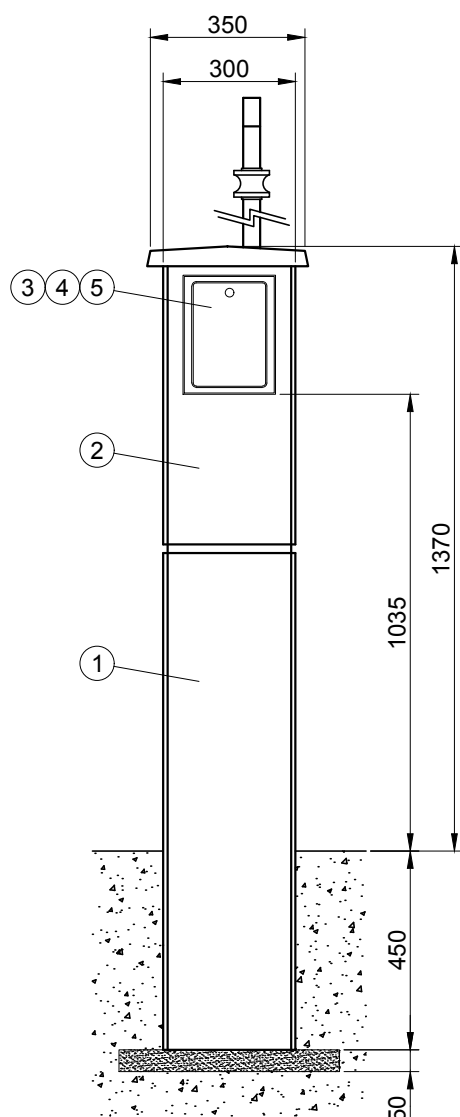

CARA POSTERIOR

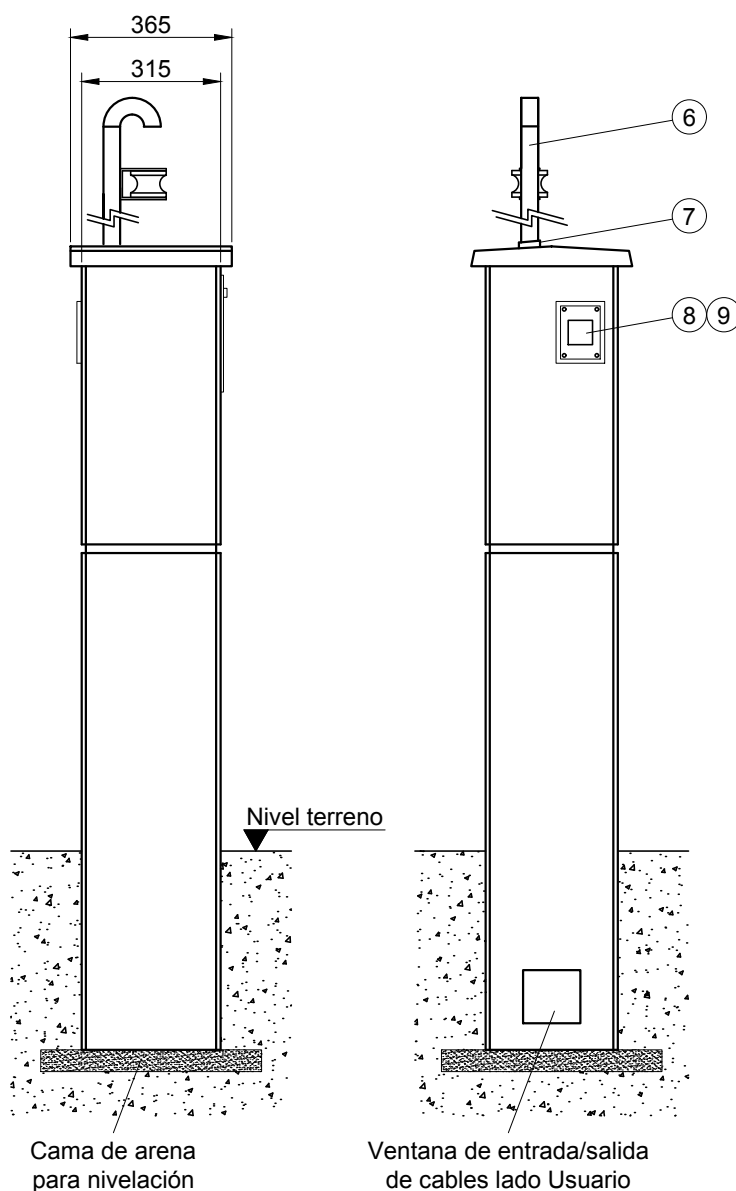


9	Interruptor termomagnético	1
8	Caja plástica para protección lado Usuario	1
7	Aro de goma	1
6	Caño de acometida con pipeta y rack con aislador	1
5	Tapa de policarbonato	1
4	Soporte plástico para medidor	1
3	Caja plástica para medidor	1
2	Módulo de medición y protección	1
1	Módulo de extensión con salida de cables	1

Nº	DENOMINACIÓN	CANTIDAD
----	--------------	----------


	Nombre	Fecha	 ELECTRODUCTOS <i>de Argentina S.A.</i>	Av. Perón 52 X5151CDN - La Calera Tel. 03543-466668 electroductosdeargentina@gmail.com
Dibujó	BERGERO F.	30/11/16		
Revisó				
Aprobó				
Escala:	PILAR DE HORMIGÓN PREMOLDEADO PARA ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA A UN USUARIO			
				Versión: 28/01/19 Plano: PAM1U



CARA ANTERIOR

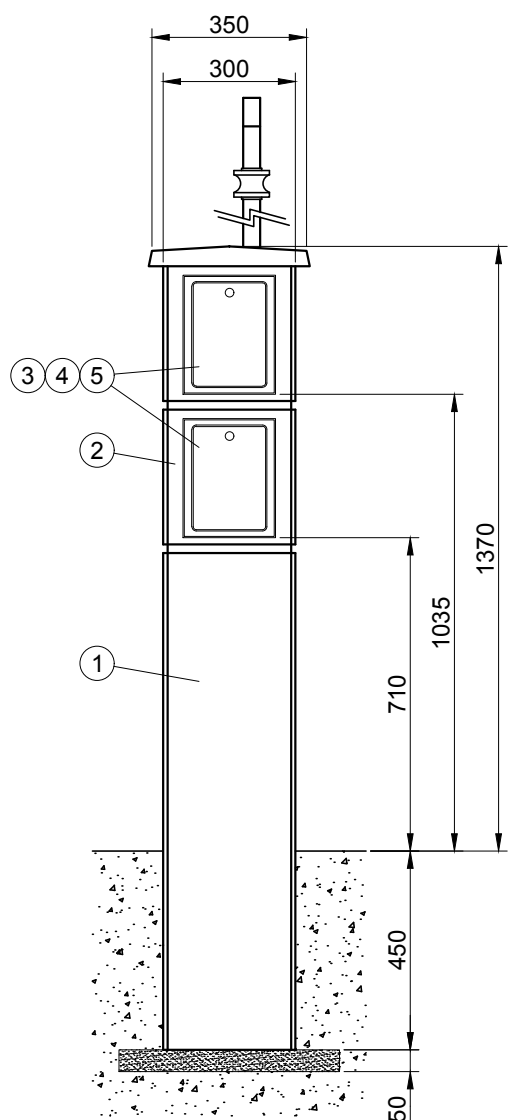

CARA POSTERIOR

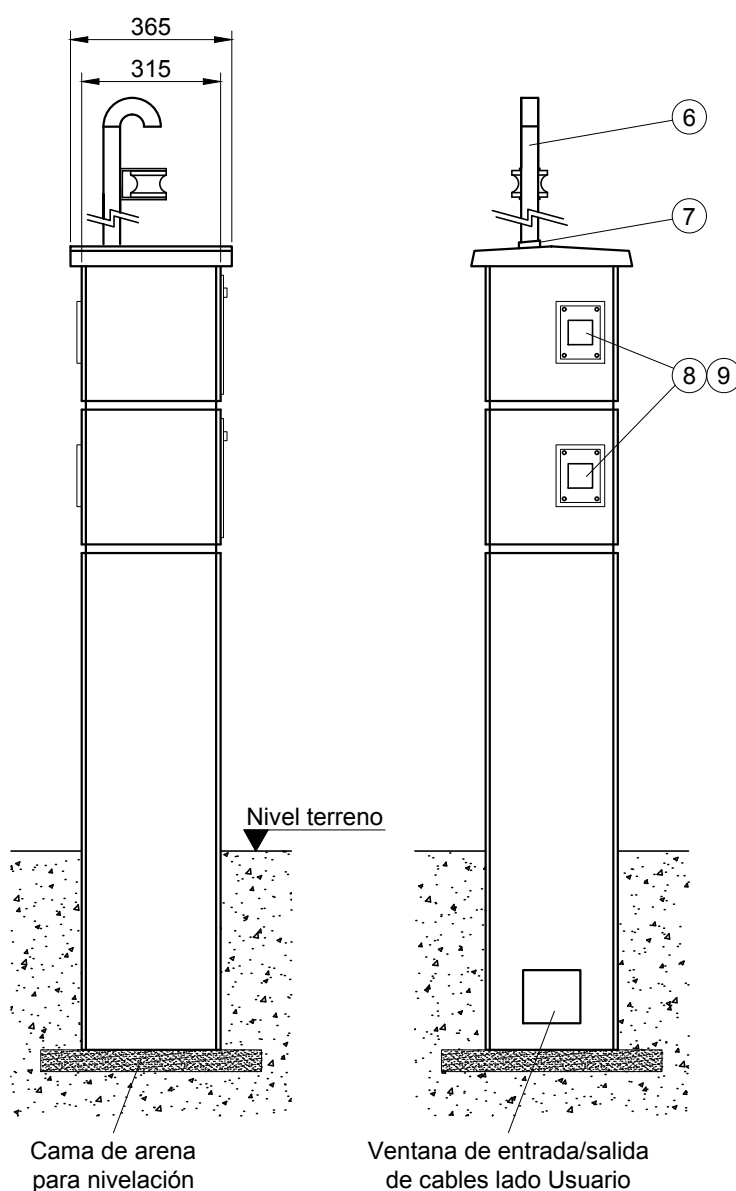


9	Interruptor termomagnético	2
8	Caja plástica para protección lado Usuario	2
7	Aro de goma	1
6	Caño de acometida con pipeta y rack con aislador	1
5	Tapa de policarbonato	2
4	Soporte plástico para medidor	2
3	Caja plástica para medidor	2
2	Módulo de medición y protección	1
1	Módulo de extensión con salida de cables	1

Nº	DENOMINACIÓN	CANTIDAD
----	--------------	----------


	Nombre	Fecha	 ELECTRODUCTOS <i>de Argentina S.A.</i>	Av. Perón 52 X5151CDN - La Calera Tel. 03543-466668 electroductosdeargentina@gmail.com
Dibujó	BERGERO F.	06/12/16		
Revisó				
Aprobó				
Escala:	PILAR DE HORMIGÓN PREMOLDEADO PARA ACOMETIDA AÉREA MONOFÁSICA A DOS USUARIOS			
				Versión: 28/01/19 Plano: PAM2U



CARA ANTERIOR

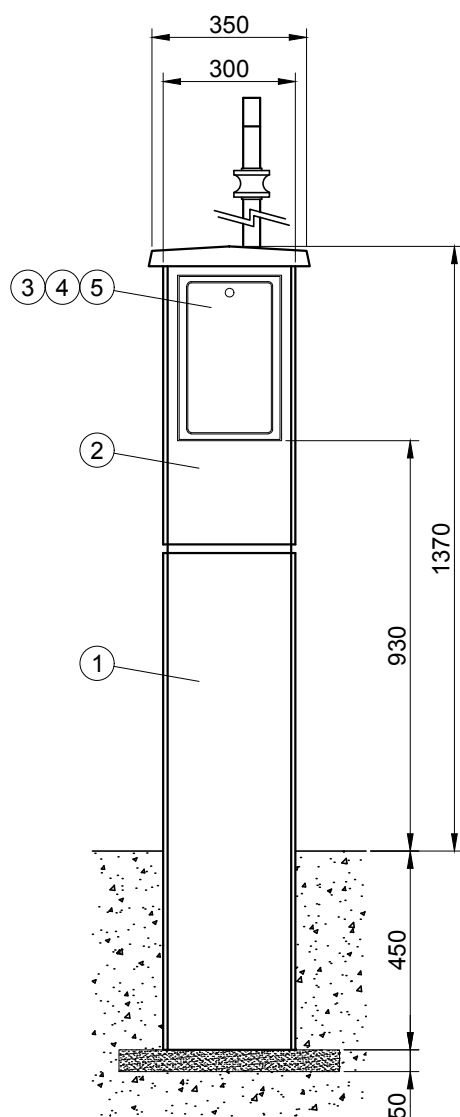


CARA POSTERIOR

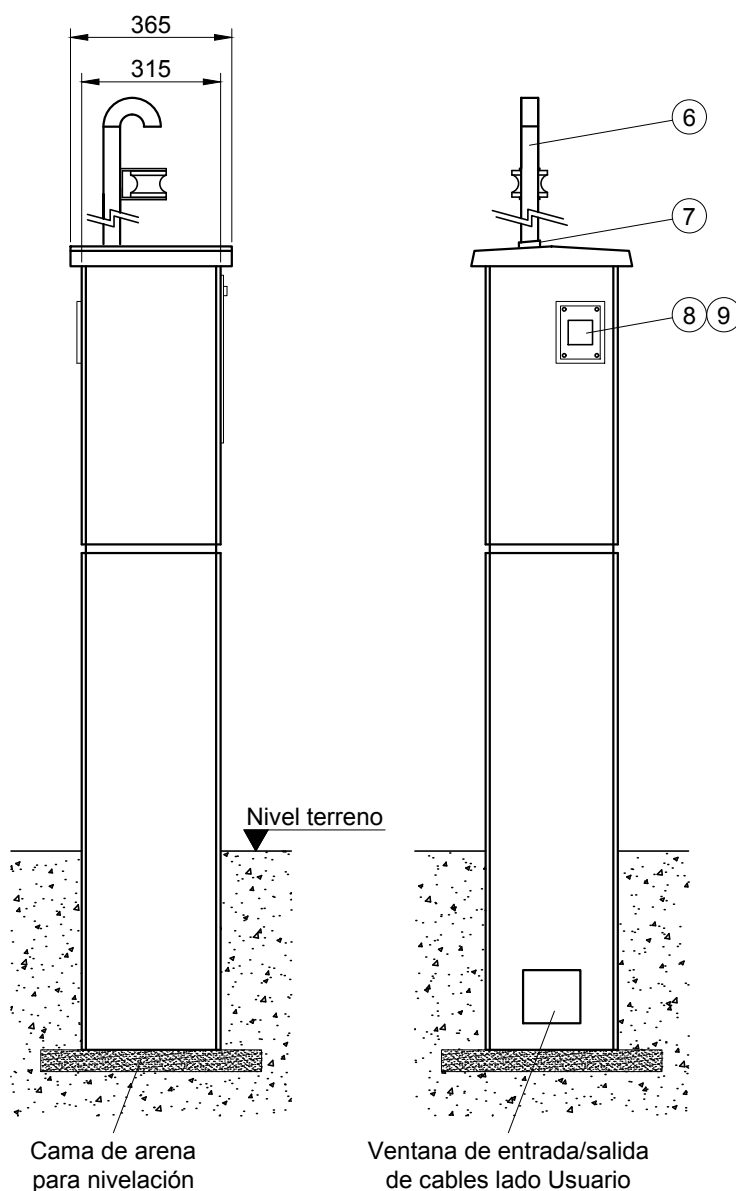


9	Interruptor termomagnético	1
8	Caja plástica para protección lado Usuario	1
7	Aro de goma	1
6	Caño de acometida con pipeta y rack con aislador	1
5	Tapa de policarbonato	1
4	Soporte plástico para medidor	1
3	Caja plástica para medidor	1
2	Módulo de medición y protección	1
1	Módulo de extensión con salida de cables	1


Nº	DENOMINACIÓN	CANTIDAD
----	--------------	----------

	Nombre	Fecha	 ELECTRODUCTOS <i>de Argentina S.A.</i>	Av. Perón 52 X5151CDN - La Calera Tel. 03543-466668 electroductosdeargentina@gmail.com
Dibujó	BERGERO F.	05/12/16		
Revisó				
Aprobó				
Escala:	PILAR DE HORMIGÓN PREMOLDEADO PARA ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA A UN USUARIO			
				
				Versión: 28/01/19
				Plano: PAT1U




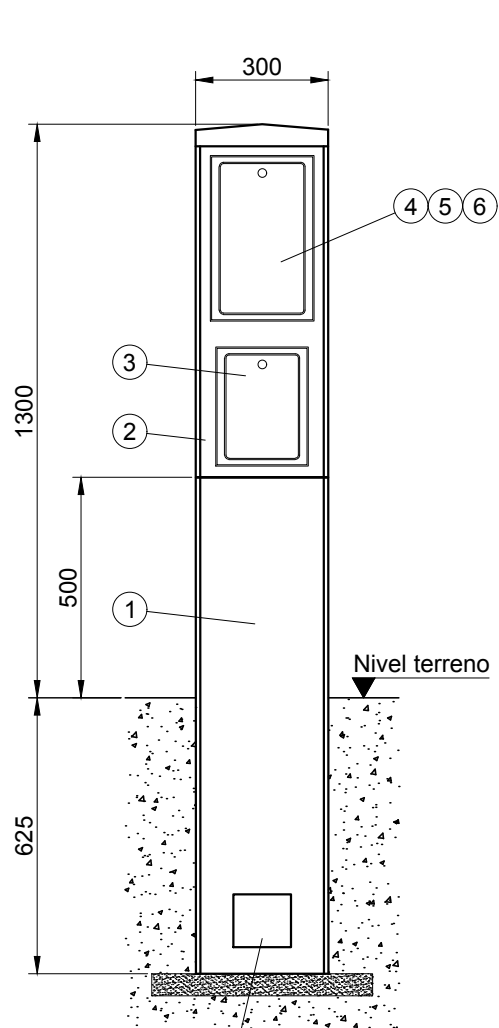

Ventana de entrada de cables lado distribuidora

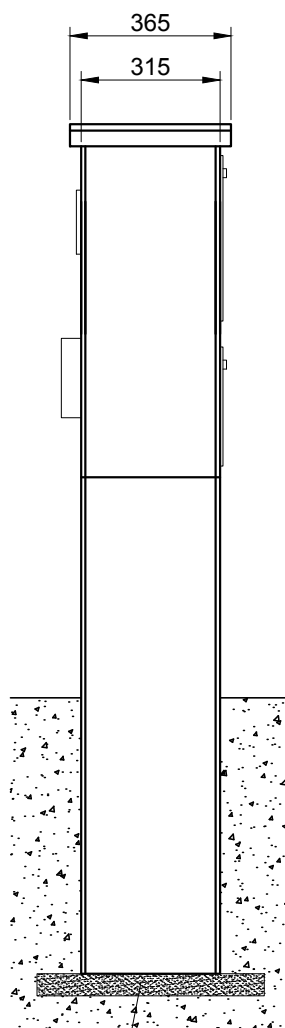

Cama de arena para nivelación

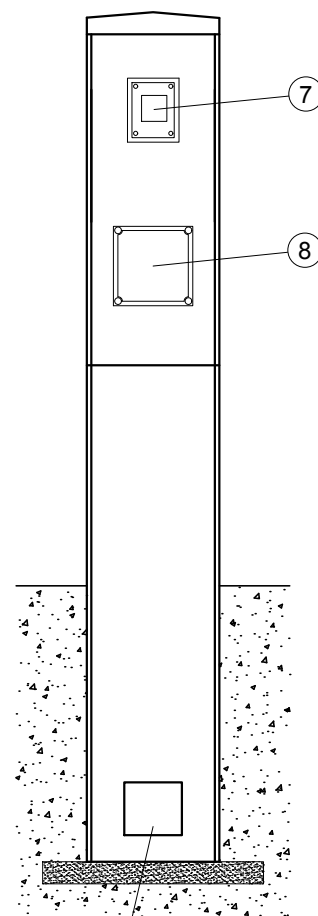


Ventana de salida de cables lado usuario

8	Caja plástica para señales débiles (opcional)	1
7	Caja plástica para protección lado usuario	1
6	Tapa de policarbonato	1
5	Soporte plástico para medidor trifásico	1
4	Caja plástica para medidor trifásico	1
3	Caja de toma 60 A	1
2	Módulo de medición y protección	1
1	Módulo de extensión con entrada/salida de cables	1

Nº	DENOMINACIÓN	CANTIDAD
----	--------------	----------


	Nombre	Fecha	 ELECTRODUCTOS <i>de Argentina S.A.</i>	Av. Perón 52 X5151CDN - La Calera Tel. 03543-466668 electroductosdeargentina@gmail.com
Dibujó	BERGERO F.	04/06/16		
Revisó				
Aprobó				
Escala:	PILAR DE HORMIGÓN PREMOLDEADO PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA A UN USUARIO			
				Versión: 29/01/19 Plano: PST1U




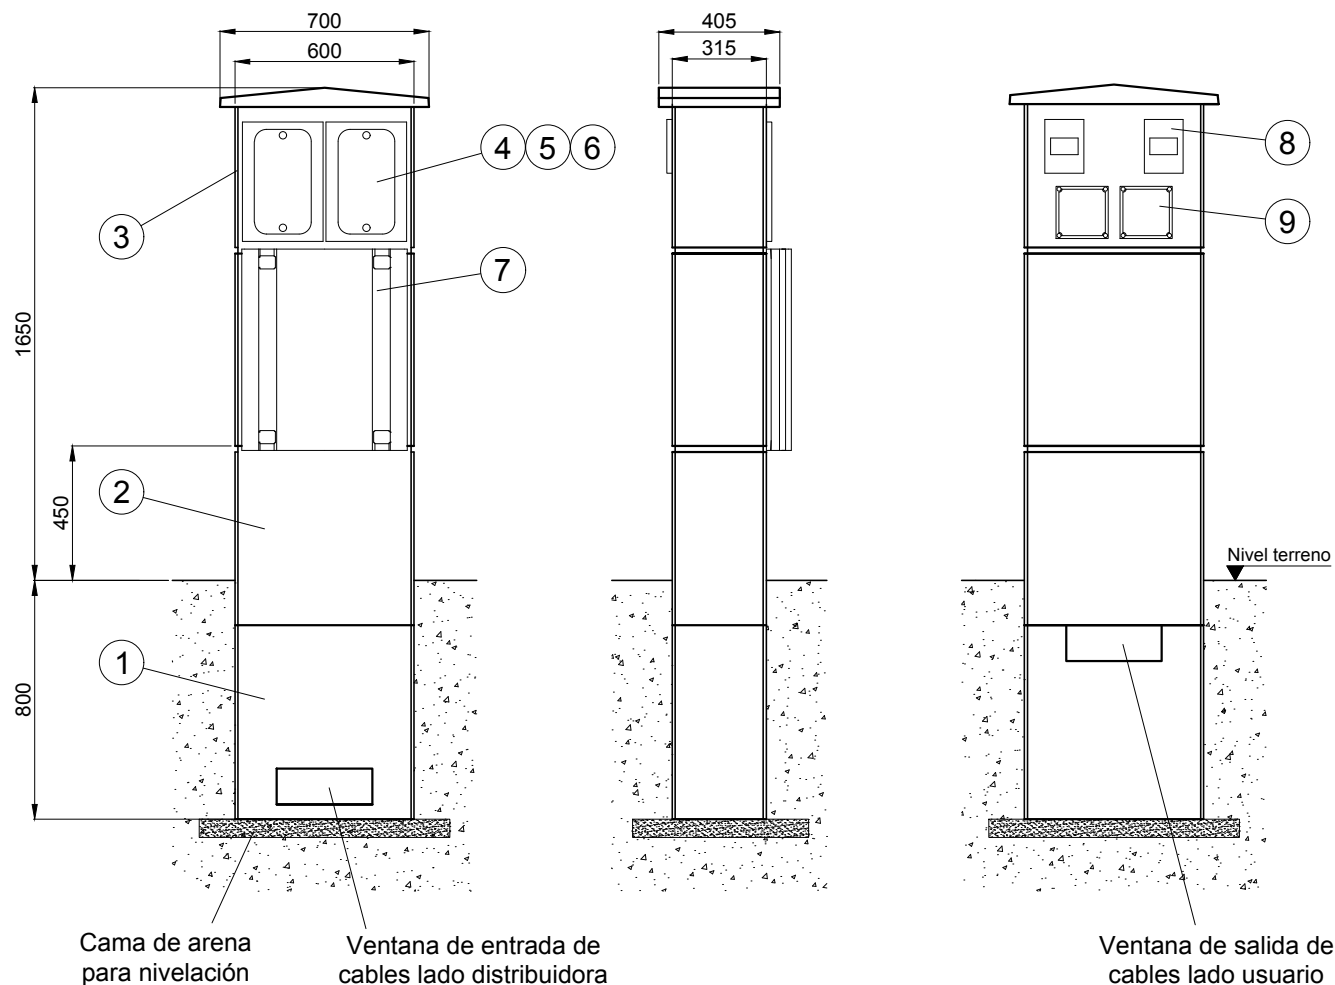


9		Caja plástica para señales débiles (opcional)	2
8		Caja plástica para protección lado usuario	2
7		Caja plástica para barras y protecciones lado distribuidora	1
6		Tapa de policarbonato	2
5		Soporte plástico para medidor trifásico	2
4		Caja plástica para medidor trifásico	2
3		Envoltorio de cajas para medición y protección lado usuario	1
2		Ducto de extensión y envoltorio de caja para barras y protecciones lado distribuidora	1
1		Base y ducto de acometida	1
Nº	COMPONENTE	DENOMINACIÓN	CANTIDAD

	Nombre	Fecha	 ELECTRODUCTOS de Argentina S.A.	Av. Perón 52 X5151CDN - La Calera Tel. 03543-466668 electroductosdeargentina@gmail.com
Dibujó	BERGERO F.	23/11/15		
Revisó				
Aprobó				
Escala:	PILAR DE HORMIGÓN PREMOLDEADO PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA A DOS USUARIOS			
				Versión: 26/01/17
				Plano: PST2U

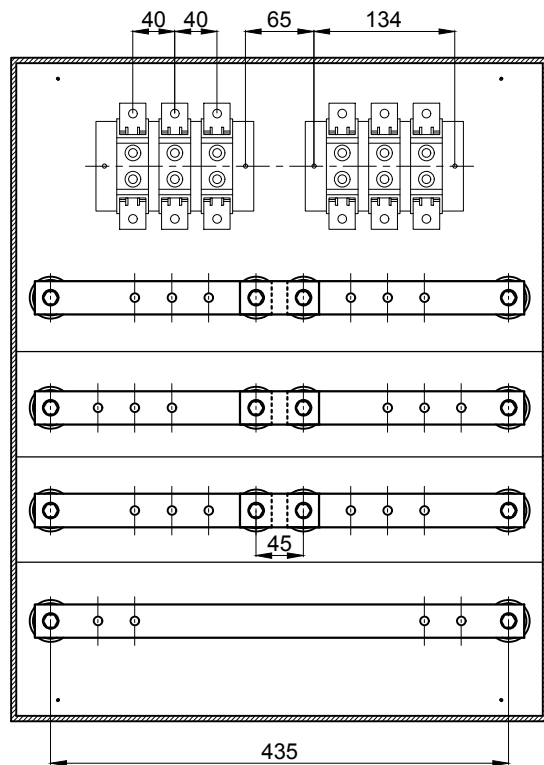




CORTE A-A

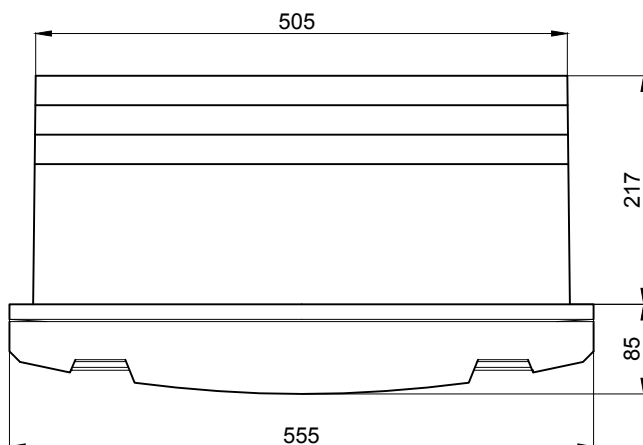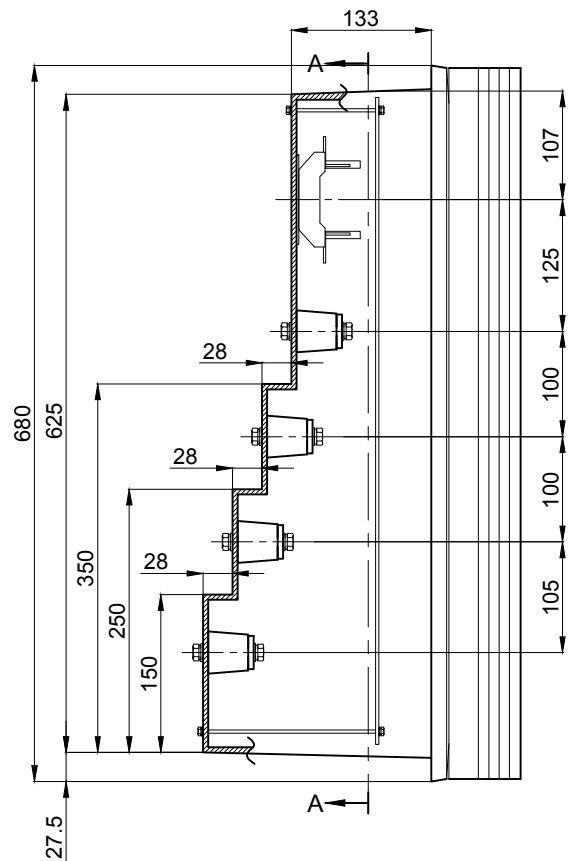

NOTAS:

- 1) La caja es de material plástico, espesor mínimo 4 mm.
- 2) Las barras serán de aluminio o cobre, de 30 x 5 mm, o según requerimientos del proyecto.
- 3) Las distancias y diámetros de los agujeros en barras, se definirán según proyecto.


	Nombre	Fecha	 ELECTRODUCTOS de Argentina S.A.	Av. Perón 52 X5151CDN - La Calera Tel. 03543-466668 electroductosdeargentina@gmail.com
Dibujó	BERGERO F.	23/11/15		
Revisó				
Aprobó				
Escala:	CAJA PLÁSTICA PARA BARRAS Y PROTECCIONES LADO DISTRIBUIDORA			
				Versión: 08/11/16
				Plano:

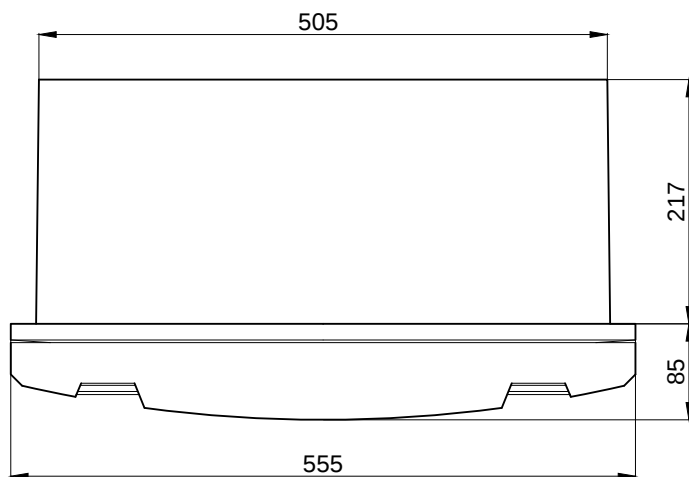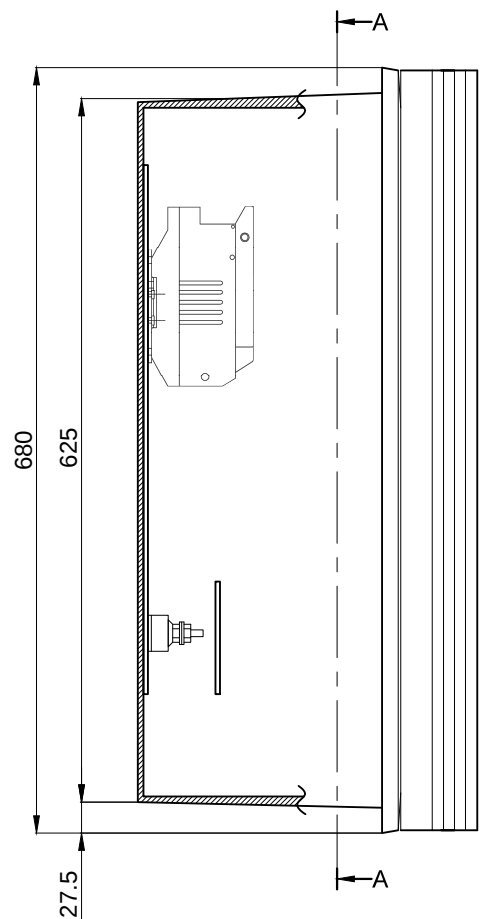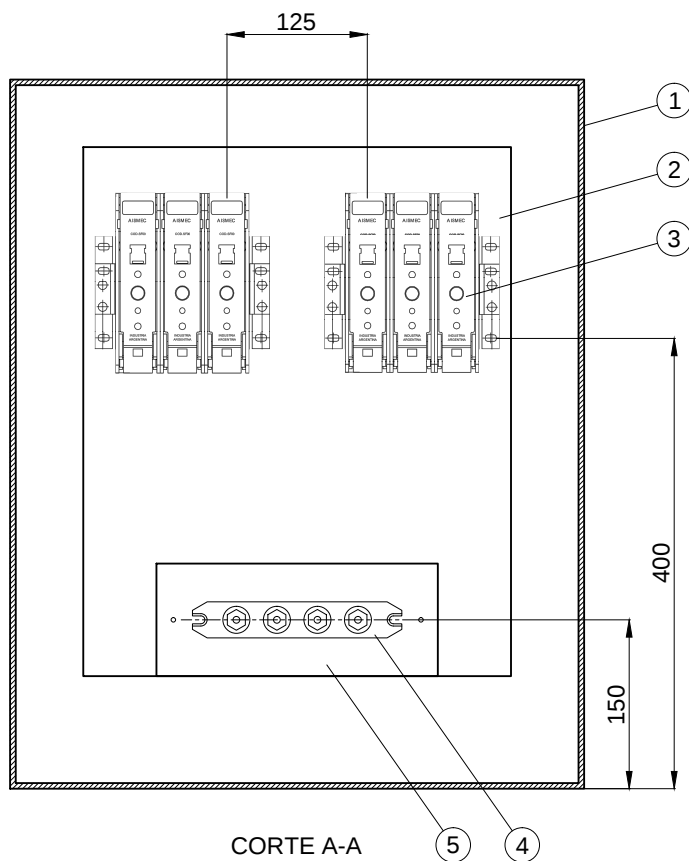

5	-	Protección contactos directos	1
4	T4-100	Bornera 100 A	1
3	-	Seccionador fusible 160 A	2
2	-	Placa metálica para montajes	1
1	-	Caja plástica	1
Nº	COMPONENTE	DENOMINACION	CANTIDAD




	Nombre	Fecha	 ELECTRODUCTOS <i>de Argentina S.A.</i>	Av. Perón 52 X5151CDN - La Calera Tel. 03543-466668 electroductosdeargentina@gmail.com
Dibujó	BERGERO F.	10/11/20		
Revisó				
Aprobó				
Escala:	CAJA PLASTICA CON SECCIONADORES FUSIBLE Y BORNERA			
				
				Versión:
				Plano:



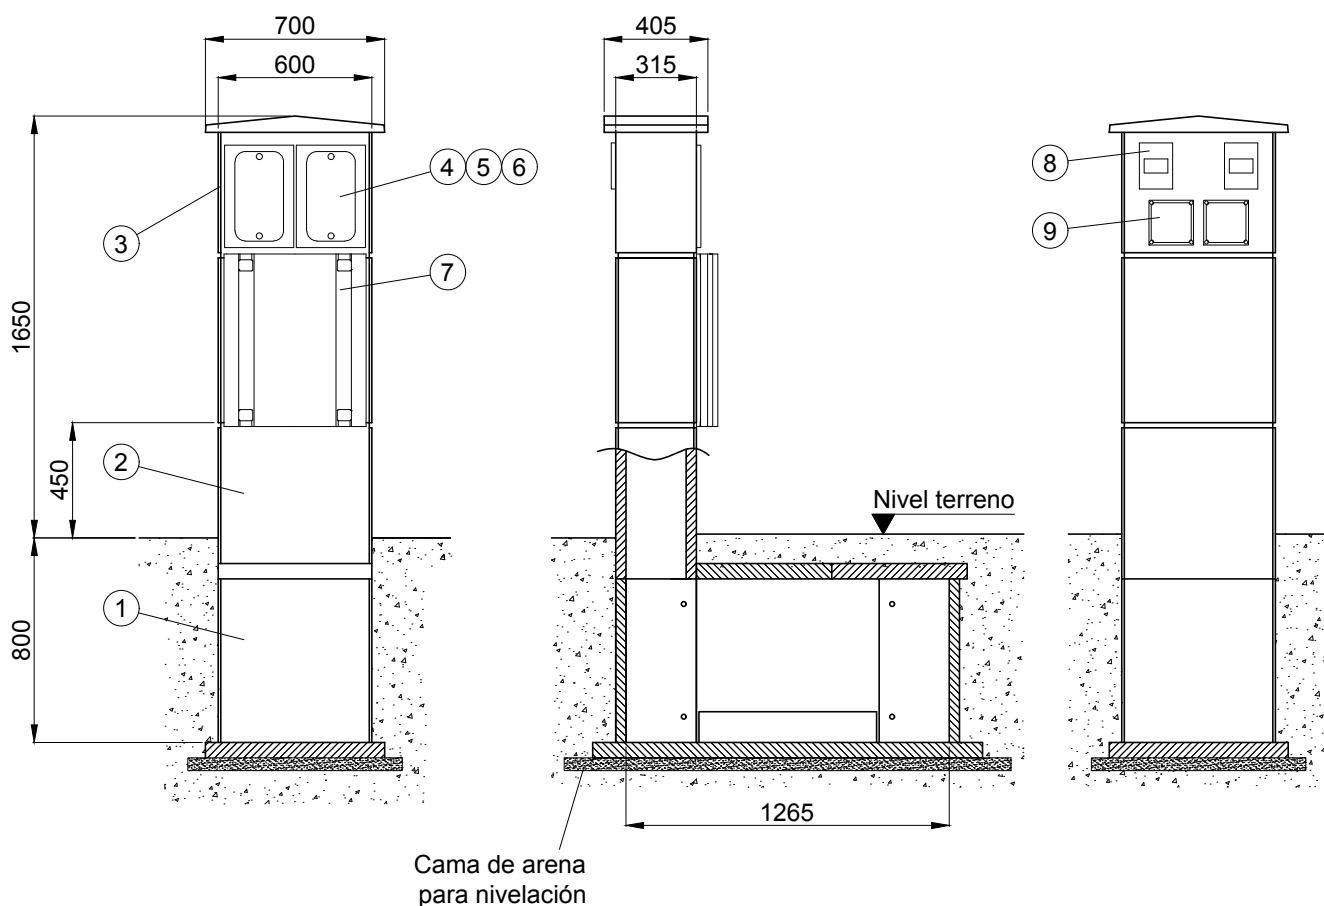

9	-	Caja plástica para señales débiles (opcional)	2
8	-	Caja plástica para protección lado usuario	2
7	-	Caja plástica para barras y protecciones lado distribuidora	1
6	-	Tapa de policarbonato	2
5	-	Soporte plástico para medidor trifásico	2
4	-	Caja plástica para medidor trifásico	2
3	-	Envoltorio de cajas para medición y protección lado usuario	1
2	-	Ducto de extensión y envoltorio de caja para barras y protecciones lado distribuidora	1
1	-	Caja técnica	1
Nº	COMPONENTE	DENOMINACIÓN	CANTIDAD


	Nombre	Fecha	 ELECTRODUCTOS de Argentina S.A.	Av. Perón 52 X5151CDN - La Calera Tel. 03543-466668 electroductosdeargentina@gmail.com
Dibujó	BERGERO F.	29/08/17		
Revisó				
Aprobó				
Escala:	PILAR DE HORMIGÓN PREMOLDEADO PARA ACOMETIDA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA A DOS USUARIOS CON CAJA TÉCNICA			
				Versión: 22/02/18 Plano: PST2U-CT

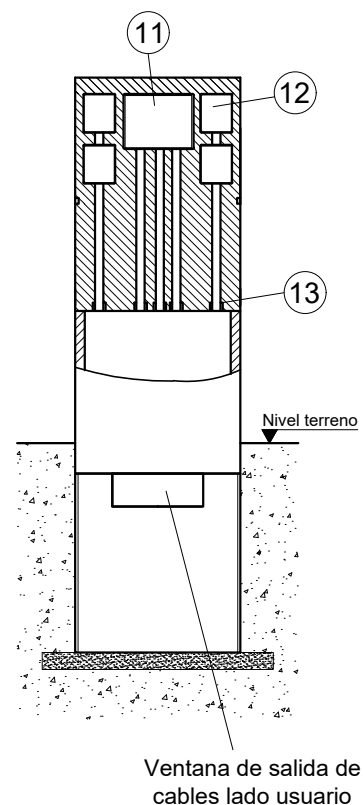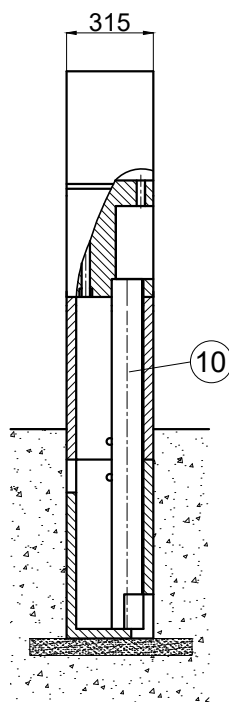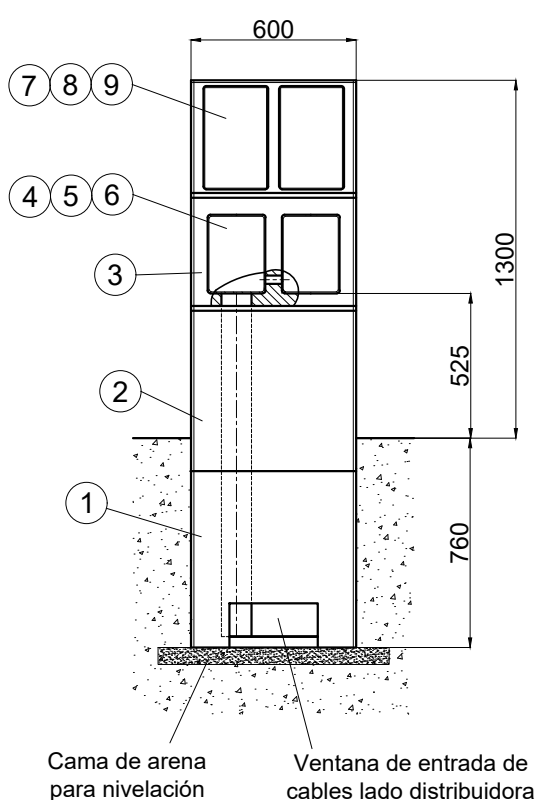


13		Cupla	5
12		Caja plástica de protecciones termomagnetica y diferencial	4
11		Caja plástica para señales débiles	1
10		Tubo plástico de acometida	1
9		Tapa de policarbonato	2
8		Soporte plástico para medidor trifásico	2
7		Caja plástica para medidor trifásico	2
6		Bornera de neutro	2
5		Base NH-00	6
4		Caja toma	2
3		Envolvente de cajas para medición y protección	1
2		Ducto de extensión	1
1		Base y ducto de acometida	1
Nº	COMPONENTE	DENOMINACION	CANTIDAD

	Nombre	Fecha	 ELECTRODUCTOS <i>de Argentina S.A.</i>	Av. Perón 52 X5151CDN - La Calera Tel. 03543-466668 electroductosdeargentina@gmail.com
Dibujó	DOMINGUEZ J.	30/03/22		
Revisó				
Aprobó				
Escala:	PILAR DE HORMIGON PREMOLDEADO PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA TRIFASICA A DOS USUARIOS			
				Plano: PST2U-1




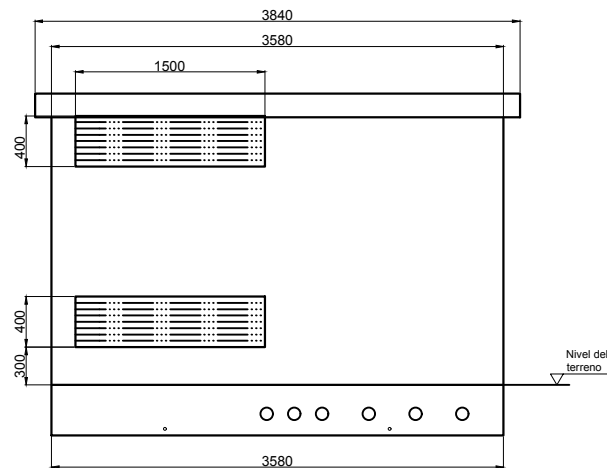


VISTA A-A

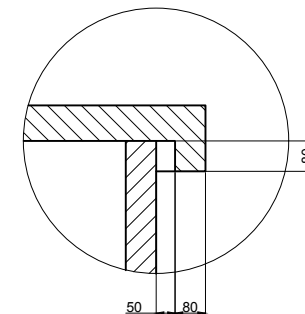


DETALLE A-A

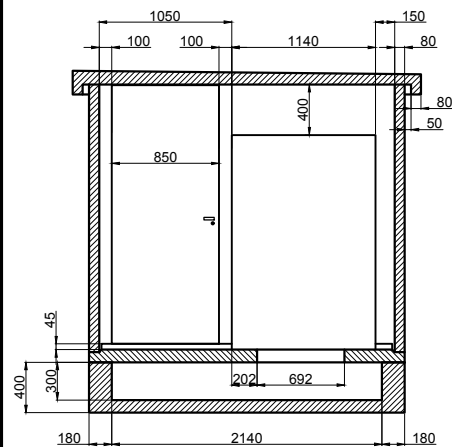


CORTE D-D

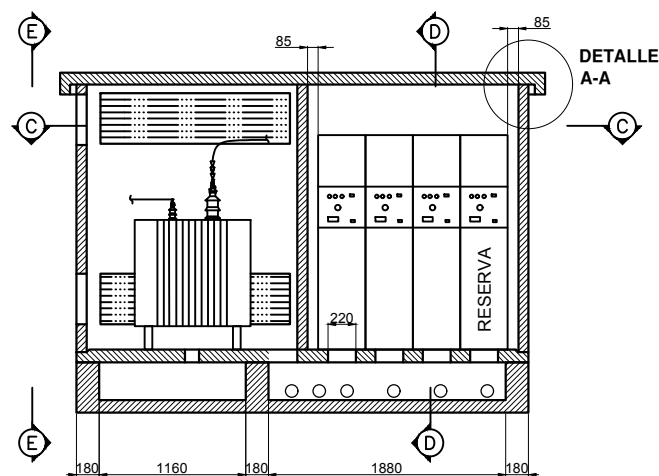

CORTE B-B

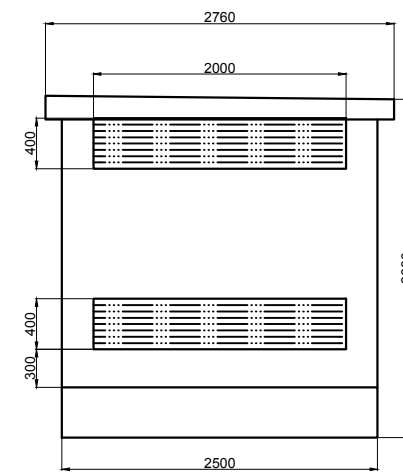

VISTA E-E

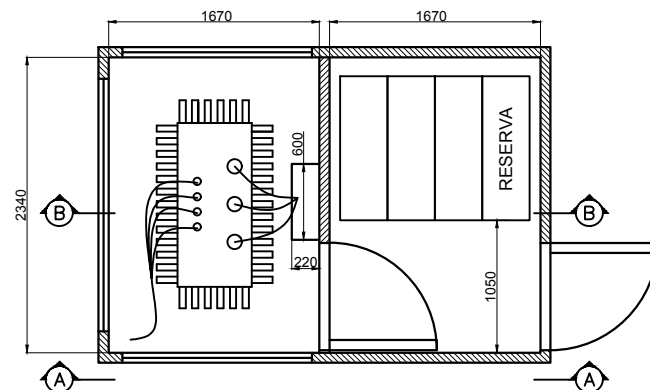

CORTE C-C

Notas:

- 1) Las celdas que componen el tablero de media tensión y el transformador, no se muestran en corte.
- 2) Los espesores de pared y/o techo no indicados, son de 80 mm.

	Nombre	Fecha	 ELECTRODUCTOS de Argentina S.A.	Av. Perón 52 X5151CDN - La Calera Tel. 03543-466668 electroductosdeargentina@gmail.com
Dibujó	GAUNA M.	25/06/14		
Revisó				
Aprobó				
Escala:	SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA A NIVEL DE HASTA 630 KVA			
				
				Versión: 20/02/16
				Plano N°